


# Applikation Anschluss Neon Trafo an KNX System

Erdschluss-  
schalter befindet  
sich in der Dimmerelektronik

Neon-Trafos ohne  
Schutzschalter  
verwenden !

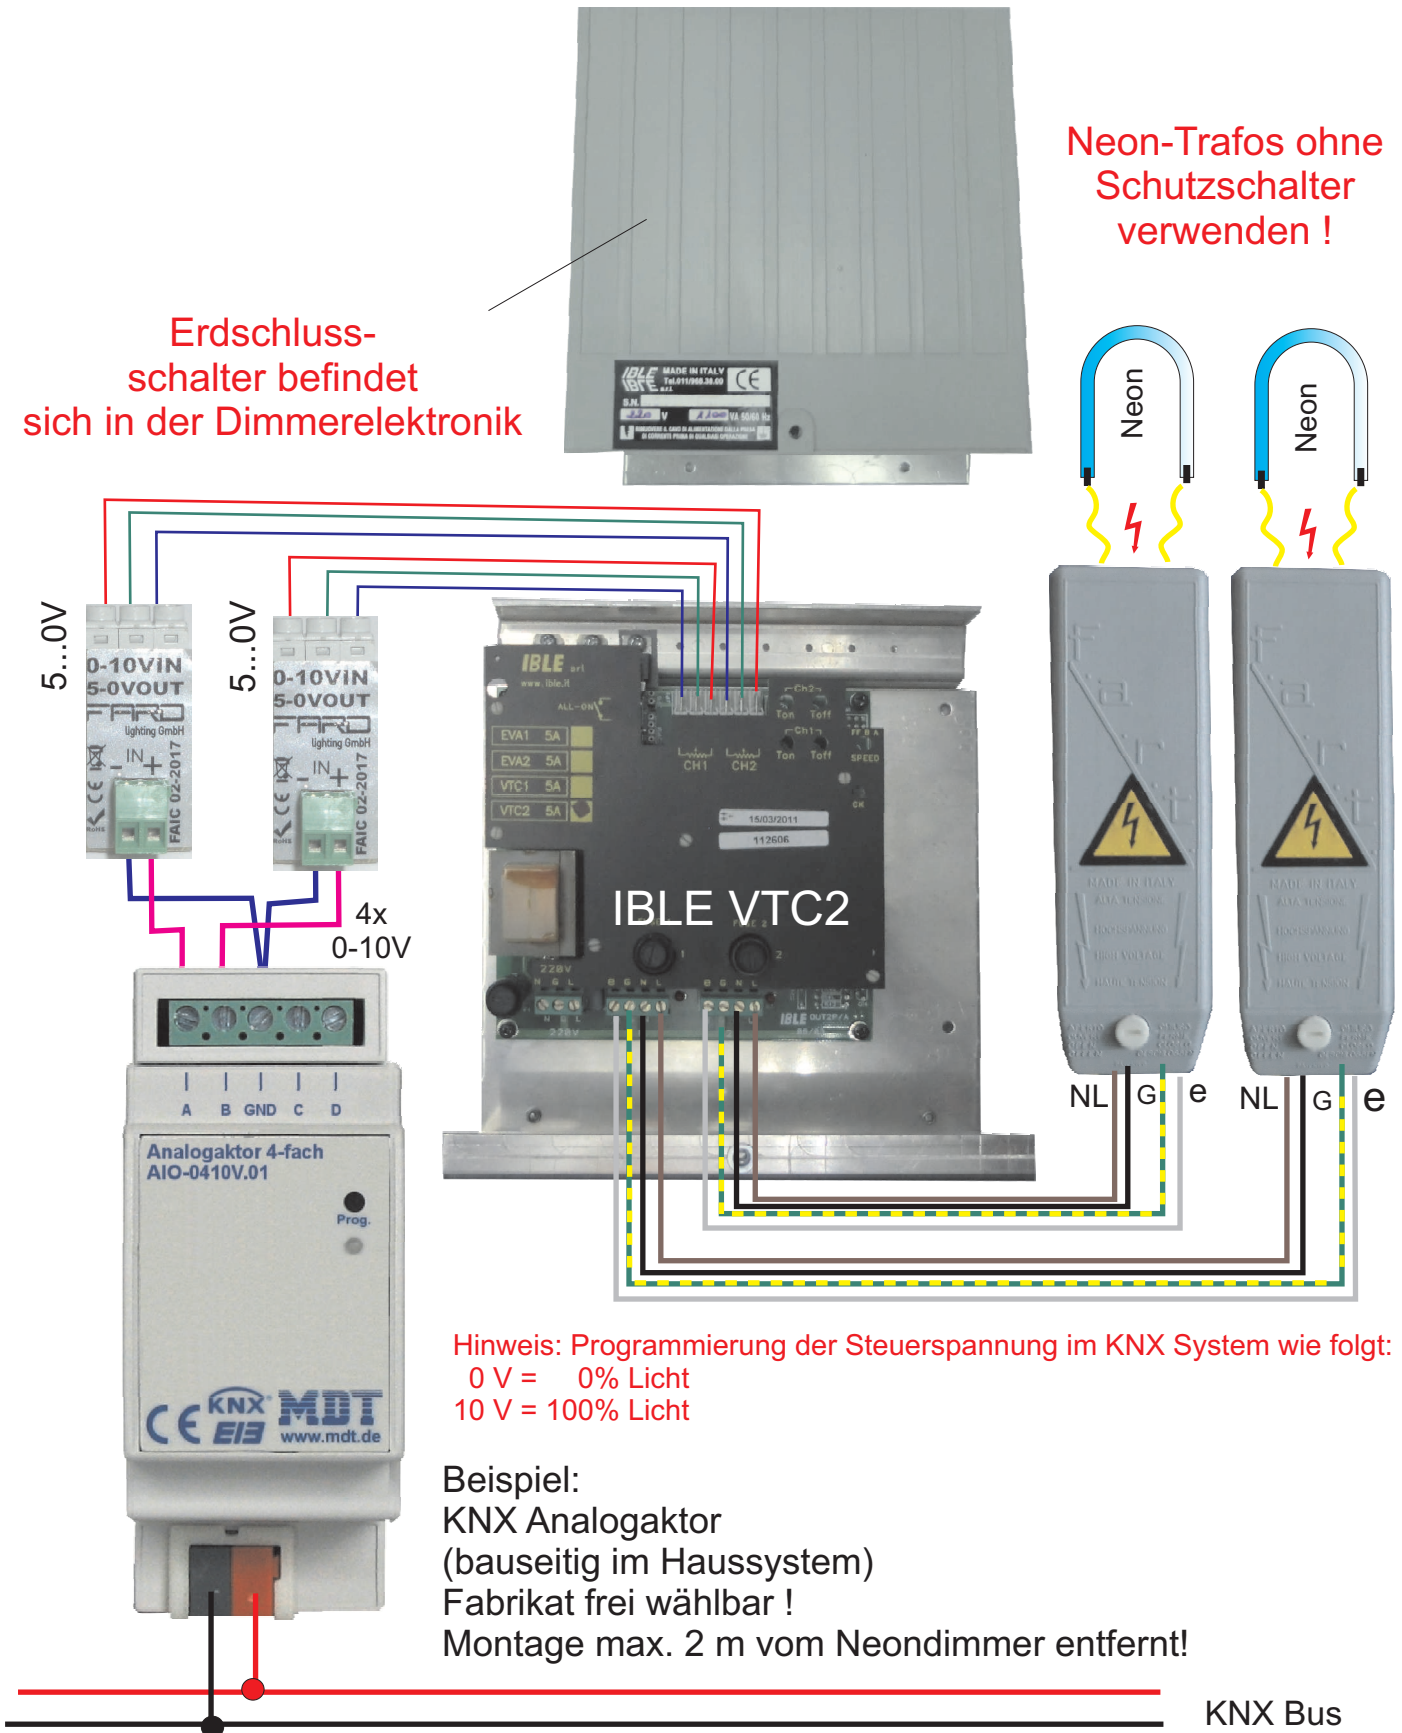

Hinweis: Programmierung der Steuerspannung im KNX System wie folgt:  
0 V = 0% Licht  
10 V = 100% Licht

Beispiel:  
KNX Analogaktor  
(bauseitig im Haussystem)  
Fabrikat frei wählbar !  
Montage max. 2 m vom Neondimmer entfernt!